

TEST REPORT



KERI

**KOREA ELECTROTECHNOLOGY
RESEARCH INSTITUTE**



시험성적서

2017TS02921

1/6

시험종류	참고시험
제품명	절연 안전화
형식명	YAK-404 30 kV
접수번호	TRD17S03255
신청자	(주)와이에이치 부산광역시 사상구 새벽로121번길 21 (감전동)
제작자	(주)와이에이치 부산광역시 사상구 새벽로121번길 21 (감전동)
시험일자	2017-11-09
발행일자	2017-11-15

본 참고시험은 신청자의 요구에 따라 수행되었음.

본 참고시험성적서는 KERI에 의해 발행되었음.

시험결과는 시험품의 성능과 시험 중 관찰된 내용을 시험기록으로 나타내었음.

KERI의 서면승인 없이 시험성적서의 일부를 복사하여 사용할 수 없음.
PDF파일 또는 전자사본은 기술정보일 뿐이며, 검증된 성적서만 그 효력이 있음.

본 성적서는 참고시험의 용도이외의 과대홍보, 오용, 소송 등으로 사용할 수 없음.

시험성적서 총 페이지(6) : 성적서 (5), 사진 (1), 회로도 (0), 도면 (0),
첨부 (0), 오실로그래프 (0)



승인 (기술책임자) 원 호 성

작성 이진우

한국전기연구원장

한국전기연구원

창원본원

경상남도 창원시 성산구 불모산로 10번길 12(성주동)
Tel : 055 280 1114, Fax : 055 280 1512

안산본원

경기도 안산시 상록구 향가울로 111(사동)
Tel : 031 8040 4404, Fax : 031 8040 4499

목 차

항 목	페이지 번호
목차	2/6
정격	3/6
시험목록	4/6
시험항목 및 결과	5/6
사진	6/6
시험회로도 및 회로정수	-
도면	-
첨부	-
오실로그래프	-

시험자 :

이진우

한국전기연구원

입회자 : 해당 없음

석종명

(주)와이에이치

도면 : 해당 없음

목 차 본

절연 안전화

적용규격

신청자 요구

제작자

(주)와이에이치

형식명

YAK-404

제조번호

-

제조 연월

-

제작자가 제시하고 시험으로 검증된 정격 : 해당 없음

제작자 제시 정격 : 해당 없음

정격

30 kV

KERI

복 사 본

시험목록

시험항목	적용규격 및 항목	시험일자	페이지 번호
1 상용주파내전압시험	신청자 요구	2017-11-09	5/6
2 시험결과 검토	-	-	5/6

KERI

부 사 본

1 상용주파내전압시험

시험방법 및 기준	시험품	시험결과
시료 내부에 금속 전극을 삽입한 다음 시료를 접지판 위에 놓은 후 금속 전극과 접지판 사이에 AC 60 Hz 30kV의 전압을 1 min 동안 인가했을 때 견딜 것	우측 안전화	견딜
	좌측 안전화	견딜
* 대기조건 : 15.9 ℃, 32.5 % R.H., 1 022 hPa		


2 시험결과 검토

2.1 상기 시험성적은 신청자가 확인하고 제출한 시험품에 대하여 신청자 요구에 따라 시험한 결과임. 끝.

KERI

부속사본

사 진

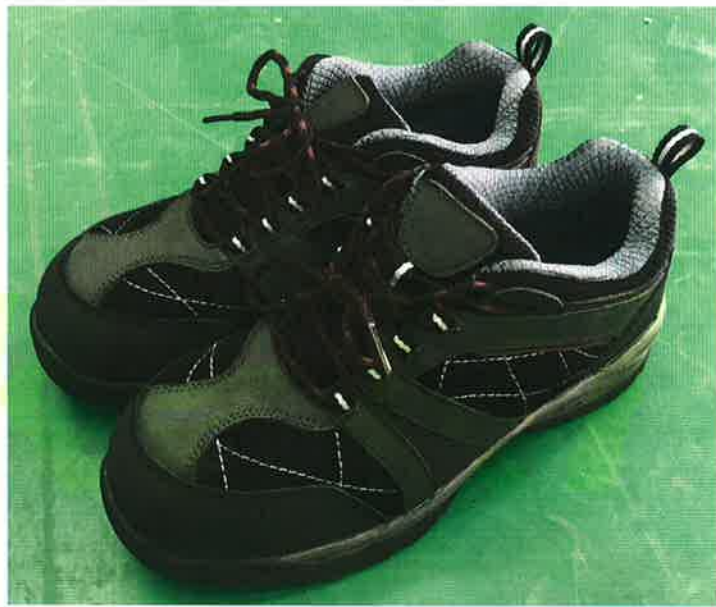

품 명 : 절연 안전화

형식명 : YAK-404

정 격 : 30 kV

제작자 : (주)와이에이치

Photo. ET01 : 시험품